
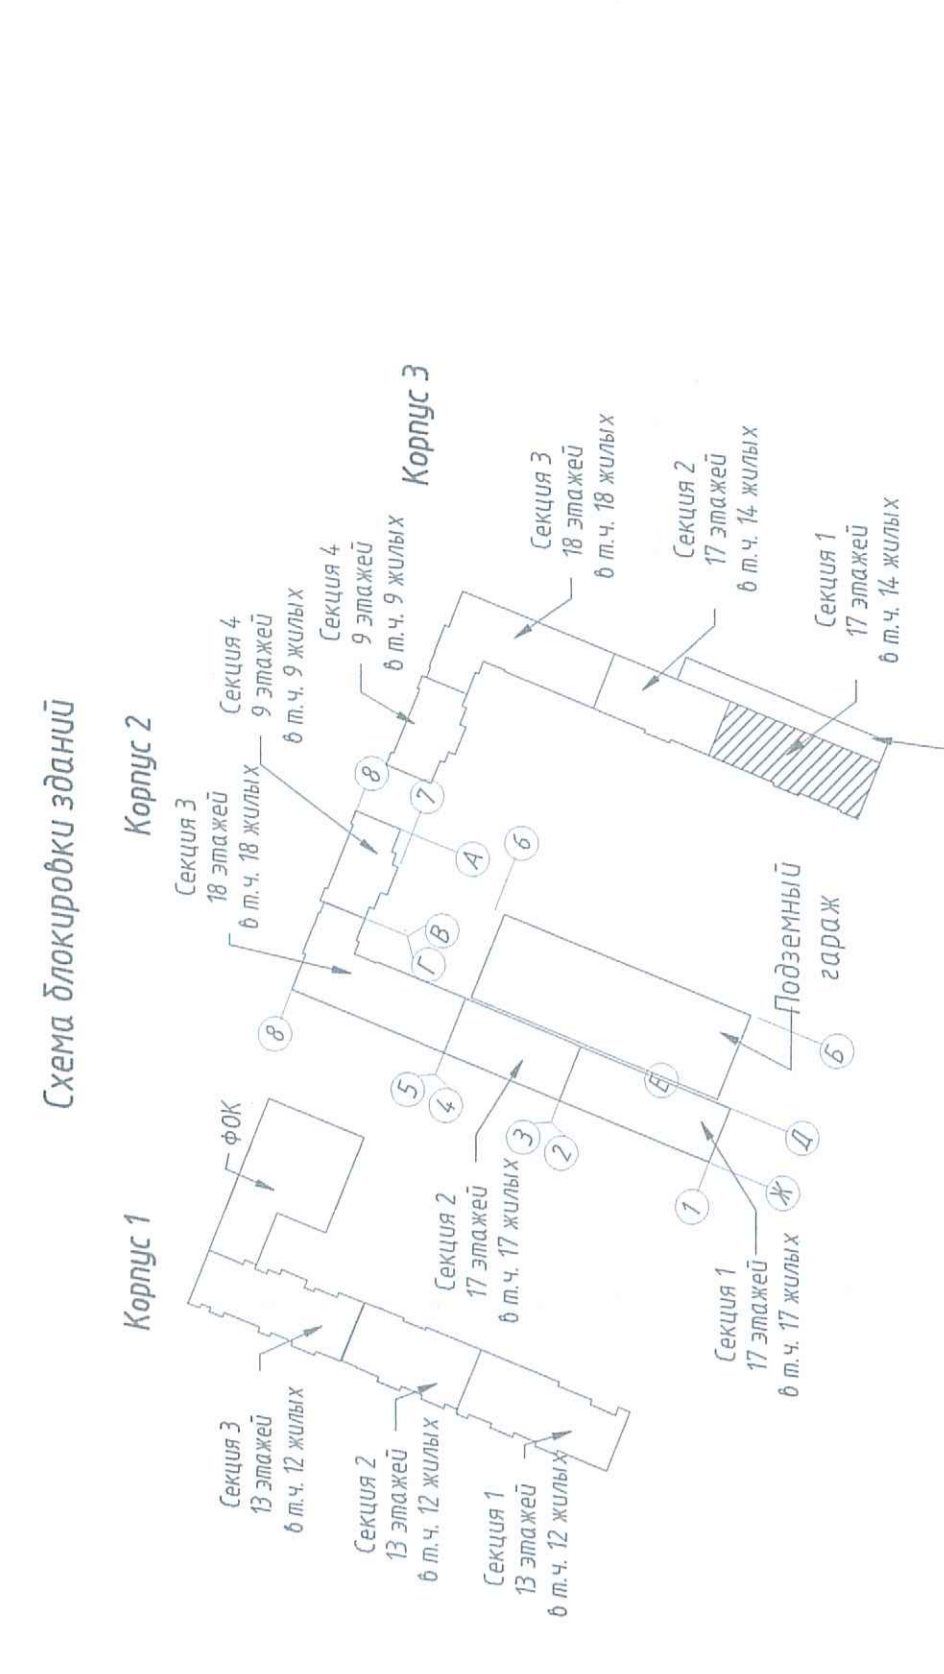


Минимум указаний

- Высота установки от чистого пола приема (высота порога пола 60 мм):
  - щиты линейные (ЛНЛ) - 12%;
  - щиты сборные (ЛСБ) - 15%;
  - обмотки в банках коммутации (по оси) - 23%;
  - щитовые розетки (по оси):
    - в жилых комнатах - 43 мм;
    - на улицах (в зоне стояночных) - 10%;
    - для розеток - 23%;
  - выход кабеля для электрической плиты - 0,3%;
  - шина ДСП (устанавливается под розеткой в банках коммутации) - 0,3%;
- Установка щитов в нежилых помещениях допускается по проекту, с допуском 100 мм от размера горизонтальной проекции с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с обязательной высотой установки должны быть строго на одной высоте.
- Монтажные работы в щитах коммутации должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, с обязательным применением распределительных коробок в местах пересечений воздушных проводов на установочной высоте.
- Монтажные работы в щитах коммутации должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, с обязательным применением распределительных коробок в местах пересечений воздушных проводов на установочной высоте.
- В жилых комнатах кабельная трасса должна быть скрыта в штробы, в банках коммутации и в шкафах коммутации кабель должен быть скрыт в штробы.
- Не допускается скрывать установку по одной оси розетки и выключатели в стенах между разными квартирами.
- Прокладка шин автоматической системы управления помещением в квартирах выполняется в нежилых стенах и перегородках.
- Прокладку щитовых щитов в квартирах выполнять:
  - в нежилых стенах и перегородках серия в ПИД-щитах Ф25 (полюсы обмотки в перегородки, щитовые полюсы за пределами);
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков серия в щитах (кабель для электричества в газобетонной перегородке).
- Прокладку щитовых щитов по этажам щитов по этажам щитов выполнять:
  - в нежилых стенах и перегородках серия в ПИД-щитах Ф25;
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков серия в ПИД-щитах Ф25;
  - по стене мн. цветными серия в ПИД-щитах Ф25;
  - в нежилых стенах и перегородках серия в ПИД-щитах Ф25;
- При установке щитовых щитов в ПИД-щитах Ф25 (полюсы обмотки в перегородки, щитовые полюсы за пределами) расстояние между ними в сторону по вертикали должно быть не менее 0,5м.
- Прокладка щитов на одном этаже запрещена.
- Горизонтально щитовые параллельные металлические стены из газобетона/кирпича/бетонного камня выполняются на разных высотах элементов.

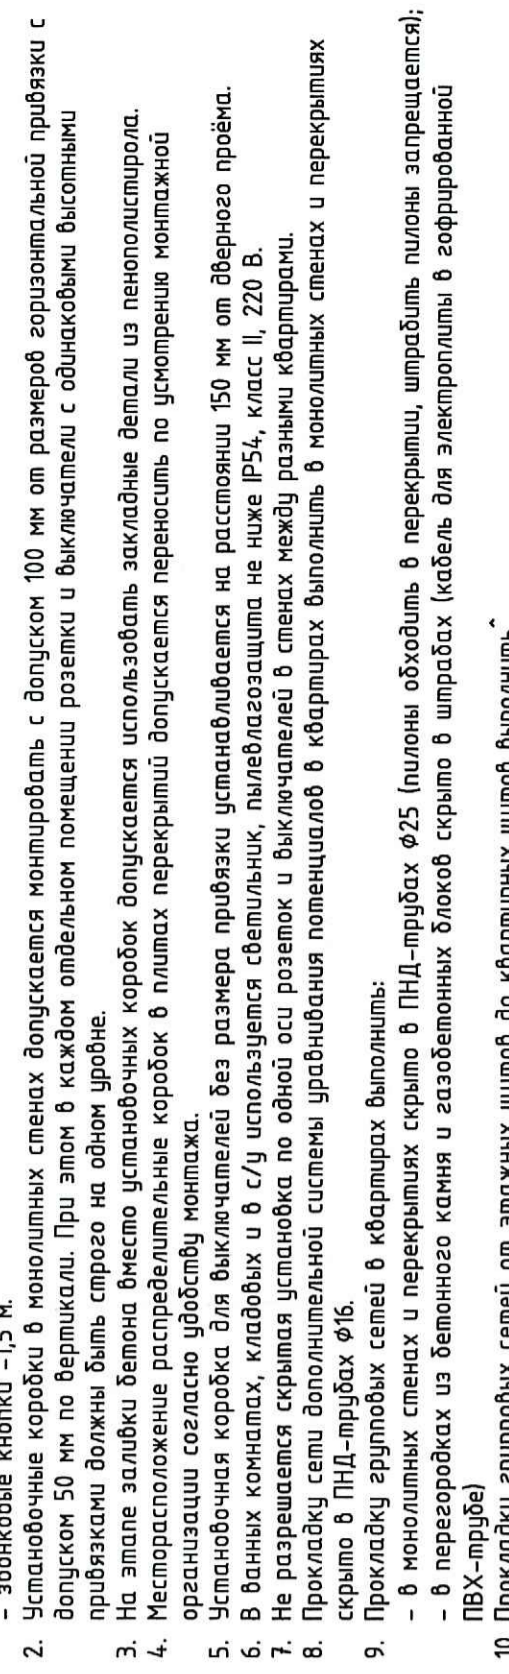

ООО «Созидание»  
В производстве работ  
19 МАР 2018  
Исполнитель: [Подпись]

Инт.2 - Изменяя выданные бесценные изменения в планировке решения здания, исправляем планировку энергоснабжающих зданий. Изменяя привязки энергоснабжающих зданий и смежных.

| №  | контр. | Кузьмин | Секция 1 | Таблицы | Итого | МНФ |
|----|--------|---------|----------|---------|-------|-----|
| 1  |        |         |          |         |       |     |
| 2  |        |         |          |         |       |     |
| 3  |        |         |          |         |       |     |
| 4  |        |         |          |         |       |     |
| 5  |        |         |          |         |       |     |
| 6  |        |         |          |         |       |     |
| 7  |        |         |          |         |       |     |
| 8  |        |         |          |         |       |     |
| 9  |        |         |          |         |       |     |
| 10 |        |         |          |         |       |     |
| 11 |        |         |          |         |       |     |
| 12 |        |         |          |         |       |     |
| 13 |        |         |          |         |       |     |
| 14 |        |         |          |         |       |     |
| 15 |        |         |          |         |       |     |
| 16 |        |         |          |         |       |     |
| 17 |        |         |          |         |       |     |
| 18 |        |         |          |         |       |     |
| 19 |        |         |          |         |       |     |
| 20 |        |         |          |         |       |     |
| 21 |        |         |          |         |       |     |
| 22 |        |         |          |         |       |     |
| 23 |        |         |          |         |       |     |
| 24 |        |         |          |         |       |     |
| 25 |        |         |          |         |       |     |
| 26 |        |         |          |         |       |     |
| 27 |        |         |          |         |       |     |
| 28 |        |         |          |         |       |     |
| 29 |        |         |          |         |       |     |
| 30 |        |         |          |         |       |     |