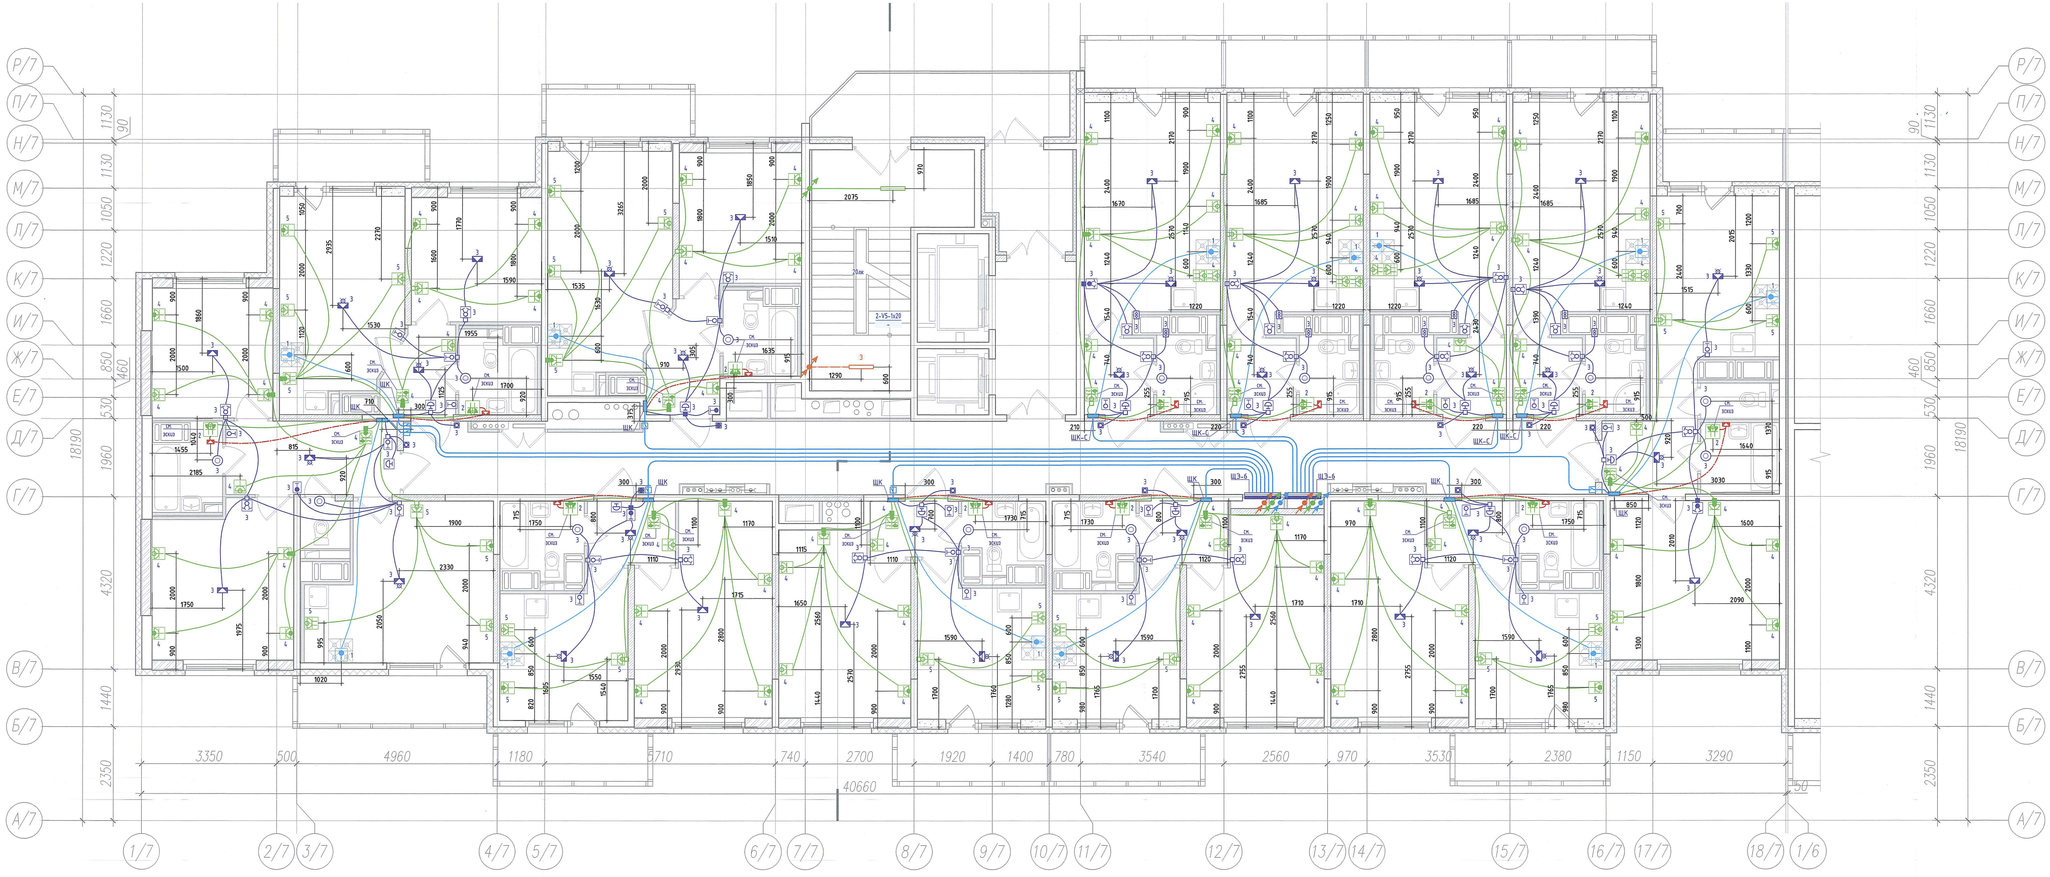

Монтажные указания:

1. Высота установки от чистого пола принята (высота пирога пола 60 мм):
   - щиты этажные (ЩЭ) – 1,0м;
   - щиты квартирные (ЩК) – 1,5м;
   - светильники в ванных комнатах (по оси) – 2,3м;
   - выключатели (по оси) – 1,0м;
   - штепсельные розетки (по оси):
   - в жилых комнатах –0,3 м;
   - на кухнях (в зоне столешницы) – 1,0м;
   - в ванных комнатах – 1,0м;
   - для роутера – 2,3м;
   - выход кабеля для электрической плиты – 0,3м;
   - шина ДСИП (установить под розеткой в ванной комнате) – 0,3м;
   - звонковые кнопки –1,5 м.
2. Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размеров горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотными привязками должны быть строго на одном уровне.
3. На этапе заливки бетона вместо установочных коробок допускается использовать закладные детали из пенополистирола.
4. Месторасположение распределительные коробок в плитах перекрытий допускается переносить по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
5. Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от дверного проёма.
6. В ванных комнатах, кладовых и в с/у используется светильник, пылевлагозащита не ниже IP54, класс II, 220 В.
7. Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
8. Прокладку сети дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах выполнить в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ГНД-трубах Ф16.
9. Прокладку групповых сетей в квартирах выполнить:
   - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ГНД-трубах Ф25 (плоны обходить в перекрытии, штрабить плоны запрещается);
   - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в штрабах (кабель для электроплиты в гофрированной ПВХ-трубе)
10. Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнить:
    - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ГНД-трубах Ф32;
    - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в ПВХ-трубах в штрабах.
11. Прокладку групповых сетей общедомового освещения выполнить:
    - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ГНД-трубах Ф25;
    - под слоем тепл. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах Ф25;
    - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах Ф20.
12. При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
13. Горизонтальное штробление параллельных поверхностей стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
28. 04. 2018
сотрудник ТО

ООО „Созидание"
В производстве работ
28 АПР 2018
должность подпись

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.			Кульчицкий		04.18
Проверил			Моисеев		04.18
Н.контр.			Филиппов		04.18

МУР55-ПР/2017-30.ТР2

Ленинградская обл., Всеволожский район, земель СНТ "Русь", участок 55

Многоквартирные жилые дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного и встроенно-пристроенными обслуживания, встроенными помещениями общественного назначения, встроенными амбулаторно-поликлиническим учреждением

Стадия	Лист	Листов
Р	36	

Корпус 2 секция 9
Трубная разводка
План 15, 16 этажей М1:50

ООО «Архитектурное бюро «Сэма Сити»

Формат А2х3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано

Согласовано