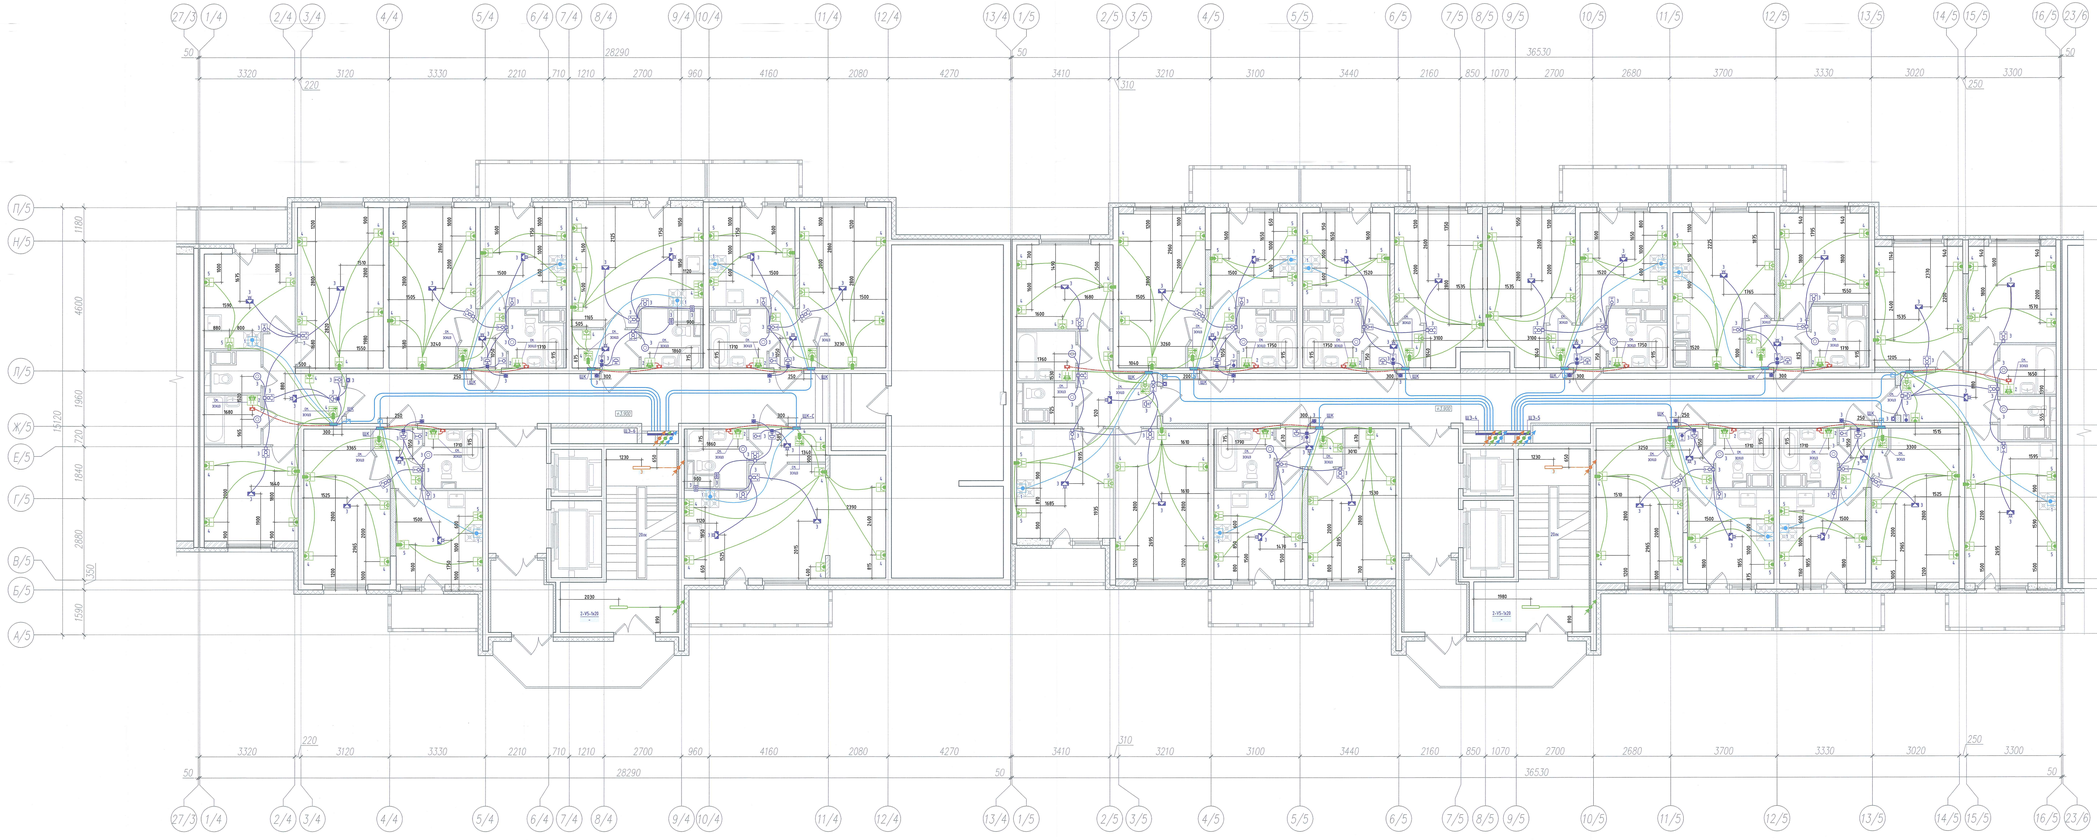

Монтажные указания:
1. Высота установки от чистого пола принята: Высота первого пола 60 мм)
   - щиты этажные (мод) – 1,2м;
   - щиты квартирные (мод) – 1,7м;
   - выключатели (по оси) – в комнатах (по оси) – 2,3м;
   - выключатели (по оси) – 1,0м;
   - штепсельные розетки (по оси)
   - в жилых комнатах –0,3 м
   - на кухнях (в зоне столешницы) - 1,0м;
   - в ванных комнатах – 1,0м;
   - для душевых – 2,3м;
   - для розеток – 0,3м, электрической плиты – 0,3м;
   - мини ДСШ (установлены под розетками в ванной комнате) – 0,3м;
   - звонковые кнопки –1,5 м.
2. Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размеров горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотами привязочно должны быть строго на одном уровне.
3. На этапе заливки бетона вместе установочными коробки допускается использовать закладные детали для крепления.
4. Несквозные/сквозные распределительные коробки в толщах перекрытий допускается перекрыть по устройствам монтажной организацией сплошью двойному монтажу.
5. Установочные коробки для выключателей без размера привязки устанавливаются на расстоянии 150 мм от дверного проёма.
6. В ванных комнатах, кладовых и в с/у используются светильники, выполняющие не ниже IP54, класс II, 220 В.
7. Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
8. Проектом есть дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах выполнить в монолитных стенах с перекрытием скрыто в ПНД-трубах Ø16.
9. Проектом в монолитных стенах с перекрытием скрыто:
   - в монолитных стенах с перекрытием скрыто в ПНД-трубах Ø25 (типы обозначить в перекрытии, штробить типы направлений);
   - в перекрытиях из бетонных плит и изоблоковых блоков скрыто в штробах (штробить для электропроводок в гофрированной ПВХ-трубе)
10. Проектом групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнить:
   - в монолитных стенах с перекрытием скрыто в ПНД-трубах Ø25;
   - в перекрытиях из бетонных плит и изоблоковых блоков скрыто в ПВХ-трубах в штробах.
11. Проектом групповых сетей общедомовых осветления выполнить:
   - в монолитных стенах с перекрытием скрыто в ПНД-трубах Ø25;
   - под слоем пол цементяного скрыто в ПВХ-трубах Ø25;
   - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах Ø20.
12. При горизонтальной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
13. Горизонтальные электрические скрытые проводки в монолитной стене со изоблоков/кирпич/бетонных камня выполнять на разных высотных отметках.



ПРОВЕРЕНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
30 МАР 2018
сотрудник ТО

ООО "Созидание"
В производство работ
30.03.2018

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Кульгавый				23.11.18
Гл.инженер	Моисеев				23.11.18
Н.контр.	Филатов				23.11.18

МУР55-ПР/2017-30.ТР2

Ленинградская обл., Всеволожский район, земл. САЗЗТ "Лучи", участок 35

Многоквартирные жилые дома №1 по генеральному плану, расположенные в Ленинградской областной области, Всеволожском муниципальном районе, Свердловском городском поселении, земельный участок 35

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Корпус 2 секция 4,5
Турбина разбивка
План 2 этажа на отм. +3.900 (10.50)

ООО «Архитектурное Бюро «Сам Сам»